


教委第 8－4 号

黒潮町立大方学校給食センター業務用エコキュート一括リース

配 置 図


黒潮町

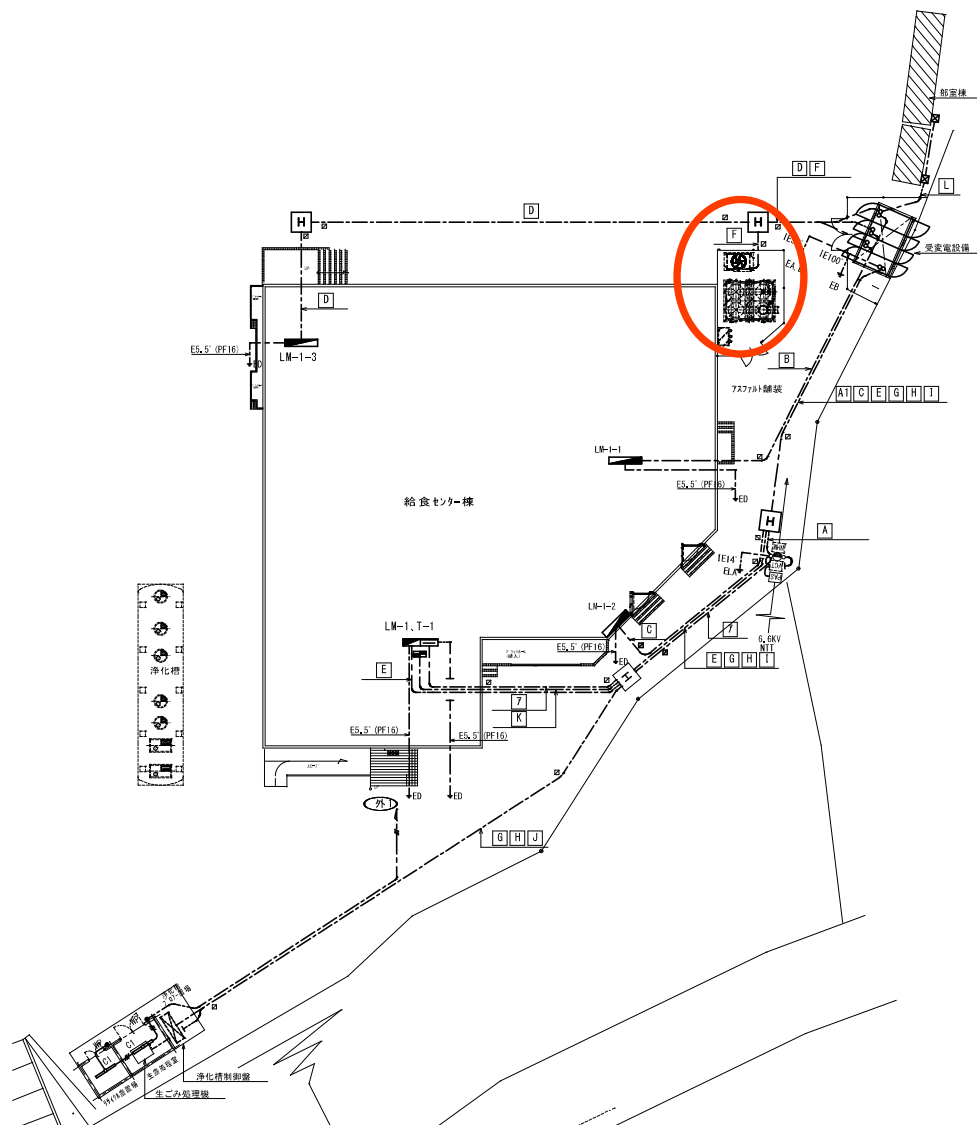

構内CP 12-19-5KN 根かせ共
高圧気中開閉器
7.2KV 200A SOG
LA.VT内蔵SUS製耐塩型
付属7-7&付き
支線、鉄柱材共
電柱への立上げは地中でFEPから
異種間継ぎ手でHIVEに変更の事

A	高圧	6KV CET38' (HIVE82)
A1	高圧	6KV CET38' (FEP80)
B	B-1	LM-1-1 1φ CET22' IE14' (FEP50)
	B-2	LM-1-1 3φ CET60' (FEP65)
	B-3	LM-1-1 3φ CET100' (FEP65) 電化割引
	B-4	LM-1-1 3φ CET100' (FEP65) 電化割引
	B-5	LM-1-1 3φ CET150' (FEP80) 電化割引
C	C-1	LM-1-2 1φ CET22' IE14' (FEP50)
	C-2	LM-1-2 3φ CET22' (FEP50)
	C-3	LM-1-2 3φ CET60' (FEP65) 電化割引
D	D-1	LM-1-3 1φ CET22' IE22' (FEP50)
	D-2	LM-1-3 3φ CET14' (FEP40)
	D-3	LM-1-3 3φ CET100' (FEP65) 電化割引
	D-4	LM-1-3 3φ CET150' (FEP80) 電化割引
E	E-1	LM-1 1φ CET38' IE5.5' (FEP60)
	E-2	LM-1 3φ CET14' (FEP40)
F	エレクト	3φ CET38' IE5.5' (FEP50)
G	浄化槽盤	3φ CE5.5'-4C (FEP30)
H	生ゴミ処理機	3φ CE5.5'-4C (FEP30)
I	漏電警報	CEE1.25'-2C (FEP30)
J	漏電警報	CEE1.25'-2C (FEP30)
K	警報	CEE1.25'-2Cx2 (FEP30)
L	部屋棟	1φ CE3.5'-3C (FEP30)
7	7-1	TEL 〓 (FEP30)
	7-2	情報 〓 (FEP30)
	7-3	予備 〓 (FEP30)

H	ハンドホール	H2-9 R8X60
①	コンクリート柱	10-19-50KN 足場釘、根柱共
→	支線	38' ｶﾞｰﾄﾞ、ﾌﾞﾛｯｸ共
□	埋設表示ピン	
⊠	ﾌﾞﾛｯｸｽ (VE, WP)	100x100x100
屋外露出配管は地中で異種間継ぎ手でFEPからHIVE(ﾍﾞｰｼﾞｭ)に変更して立ち上げの事		
外灯設備	〓	CE3.5'-3C (FEP30) 地中

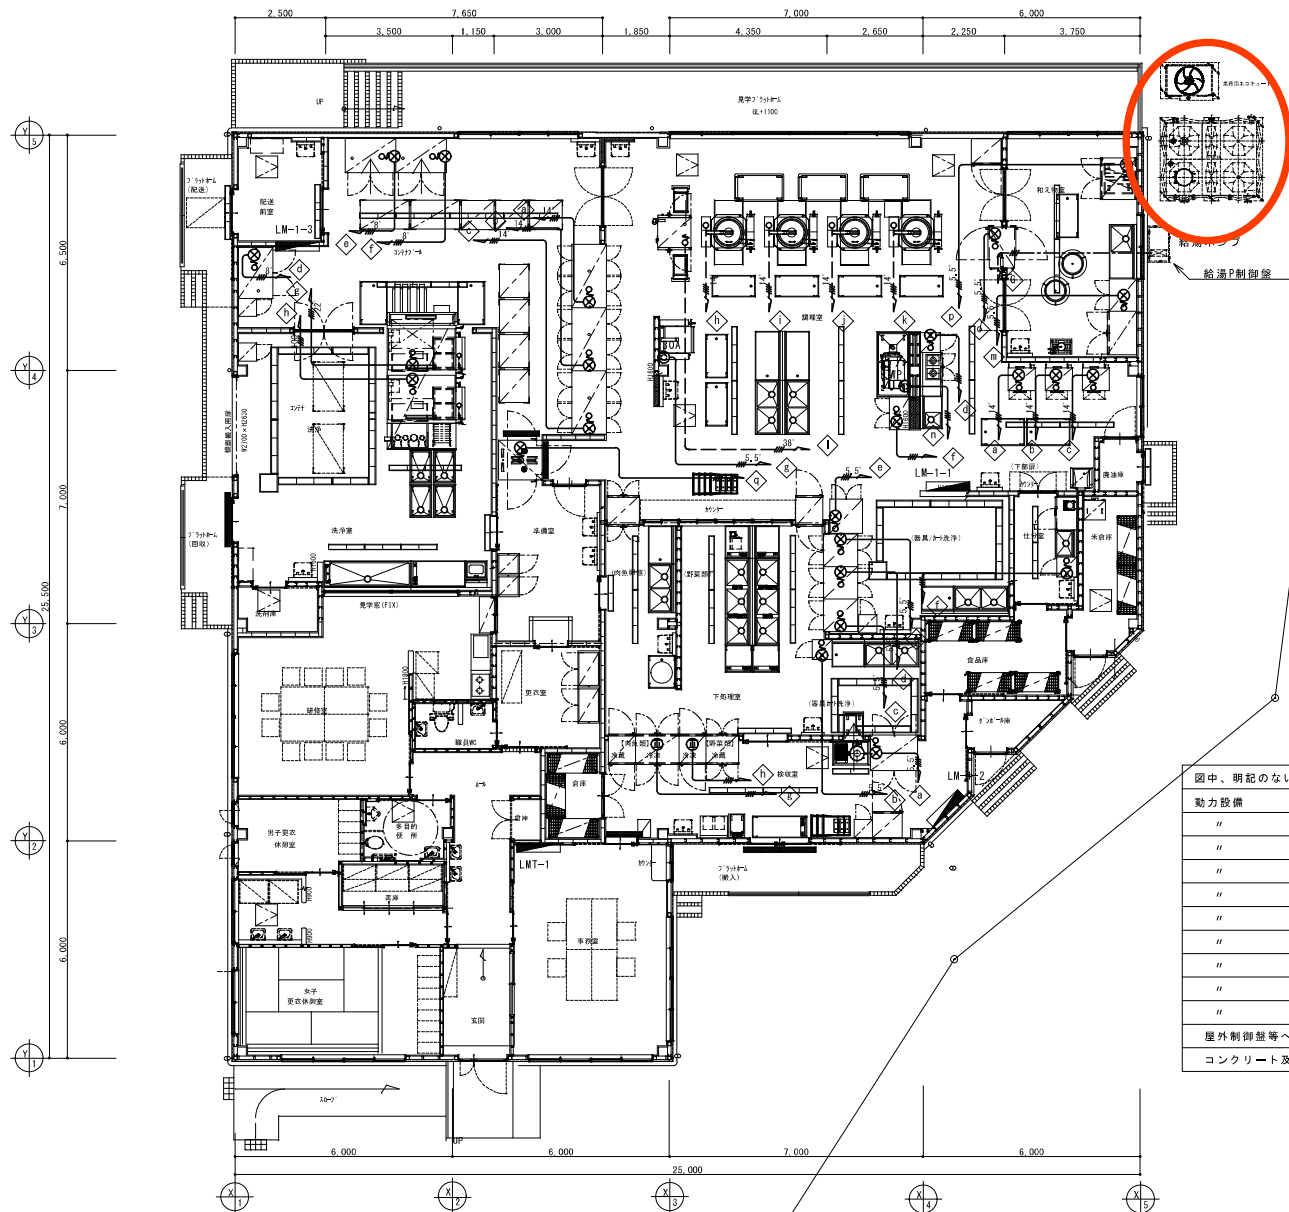

図中、明記のない配線は下記による

動力設備	—	CE3.5'~4C	天井30ｶﾞｼ
〃	—	CE2'~4C	〃
〃	—	CE5.5'~4C	〃
〃	—	CE8'~4C	〃
〃	—	CET14' IE5.5'	〃
〃	—	CET22' IE5.5'	〃
〃	—	CET38' IE8'	〃
〃	—	CET100' IE14'	〃
〃	—	CET38' IE8' (VE54)	ビタイクウェイ
〃	—	CE3.5'~4C (FEP30)	地中

屋外制御盤等への接続地中より異種管継ぎ手でHIVEに変更、接続は防水可とう電線管による
コンクリート及びブロック部分の立ち下げは電線管にて保護する事




- 特記事項
- 変更事項
- 凡 例


工事名：平成23年度 黒潮町立大方給食センター 新築工事(電気設備工事) A.給食棟新築工事
図 面：動力設備
縮 尺：1 : 100

有 限 公 司
鳥 設 計
Tor i Designers Office
四万十市中村奈町1丁目12-1 1 級建築士 大田 181.000号
Phone (0880) 35-6658 事務所登録 知事 519号 鳥 谷 秀 文

製 図：電気設備図
図面No. E - 12
日 付：平成25年 - 03月

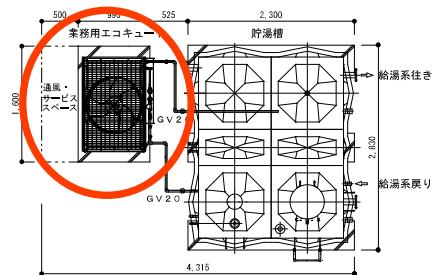

平面図 1 : 5 0

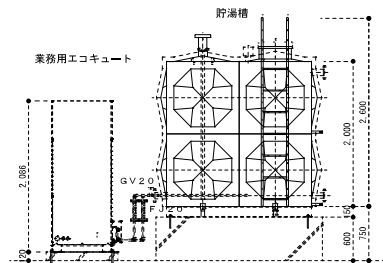


立面図 1 : 5 0


機 器 表

名 称	数 量
業務用エコキュート (貯湯運転) 定格加熱能力40,0kw 水流量10,2L/min 消費電力9,76kw	1
QAHV-N560C (保温運転) 加熱能力15,8kw 水流量17,0L/min 消費電力10,2kw	
電源 3φ200v SUS製循環ポンプ内蔵 冷媒CO2 (R744)	
製品重量390kg 防振架台に設置 耐塩仕様	
貯湯槽 溶接組立形ステンレスパネルタンク 呼称容量10m3	1
保温厚:60mm 外装:アルミ 耐震:1.5G	
製品重量680kg+梁台290kg 運転重量8,970kg	
給湯リモコン RP-80B	1
電動弁 Q-2VB	1
貯湯槽用貯湯量センサ Q-1SD	1
背面用網 KG-N122A	
減圧弁 Q-3V	1

電気系統図

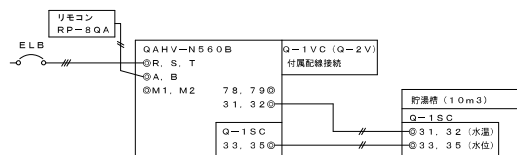

配管系統図

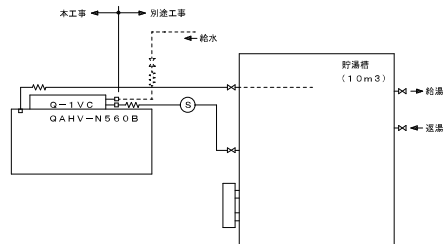

● 特記事項	:	
● 変更事項	:	
● 凡 例	:	

工事名	: 平成23年度 黒潮町立大方給食センター 新築工事(機械設備工事) A.給食棟新築工事
図 面	: エコキュート 参考図
縮 尺	:

 有限会社 鳥 設 計 Tor i Designers Office	製 図 : 機械設備図 図面No. : A - 05 日 付 : 平成24年 - 07月
四万十市中村奈町1丁目12-1 1級建築士 大田 181,000号 Phone (0880) 35-6658 事務所登録 知事 519号 鳥 谷 秀 文	